



# О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;  
тел: 076 /602933; факс 076/603890; [www.pernik.bg](http://www.pernik.bg)

## Данни качеството на въздуха за периода: 01.06.2018г.-30.06.2018г. Станция Перник-Център Показател-Финни прахови частици

### Данни за справката:

Период: 01.06.2018 - 30.06.2018

Станция: Перник - Център

Показател: Фини прахови частици < 10µm (PM10)

Мерна единица: µg/m<sup>3</sup>

Брой валидни СД данни: 28

% регистрирани СД данни: 93.3 %

Максимална СД концентрация: 30.50

ПС за СДН: 50.0

Брой превъзможия на ПС за СДН:


ГОП: 35.0

Брой превъзможия на ГОП:

ДОП: 25.0

Брой превъзможия на ДОП: 5

### Средно денонощни стойности за периода:

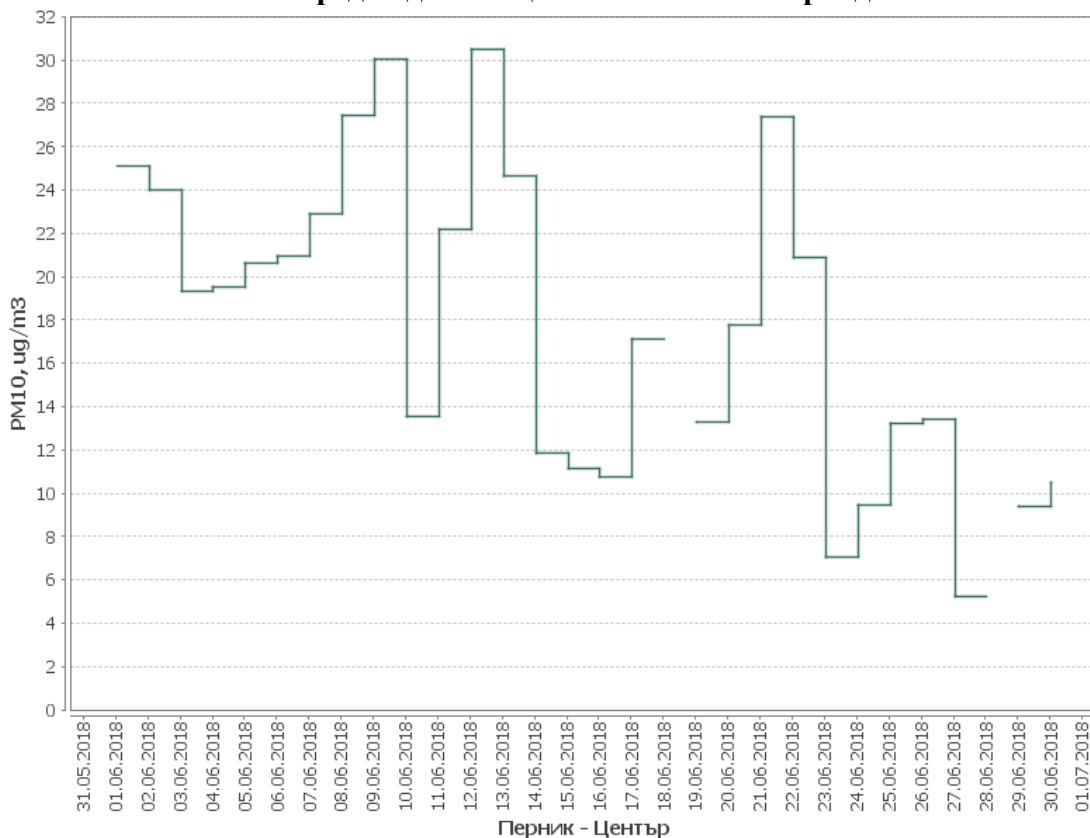

### Месечни денонощни стойности:

