



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

Данни качеството на въздуха за периода: 01.06.2018г. до 30.06.2018г. Станция Перник-Център Показател-Серен диоксид

Данни за справката:

Период: 01.06.2018 - 30.06.2018

Станция: Перник - Център

Показател: Серен диоксид (SO₂)

Мерна единица: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Брой валидни СД данни: 30

% регистрирани СД данни: 100.0 %

Максимална СД концентрация: 40.54

ПС за СДН: 125.0

Брой превъзможия на ПС за СДН:


ГОП: 75.0

Брой превъзможия на ГОП:

ДОП: 50.0

Брой превъзможия на ДОП:

Средно денонощни стойности за периода:

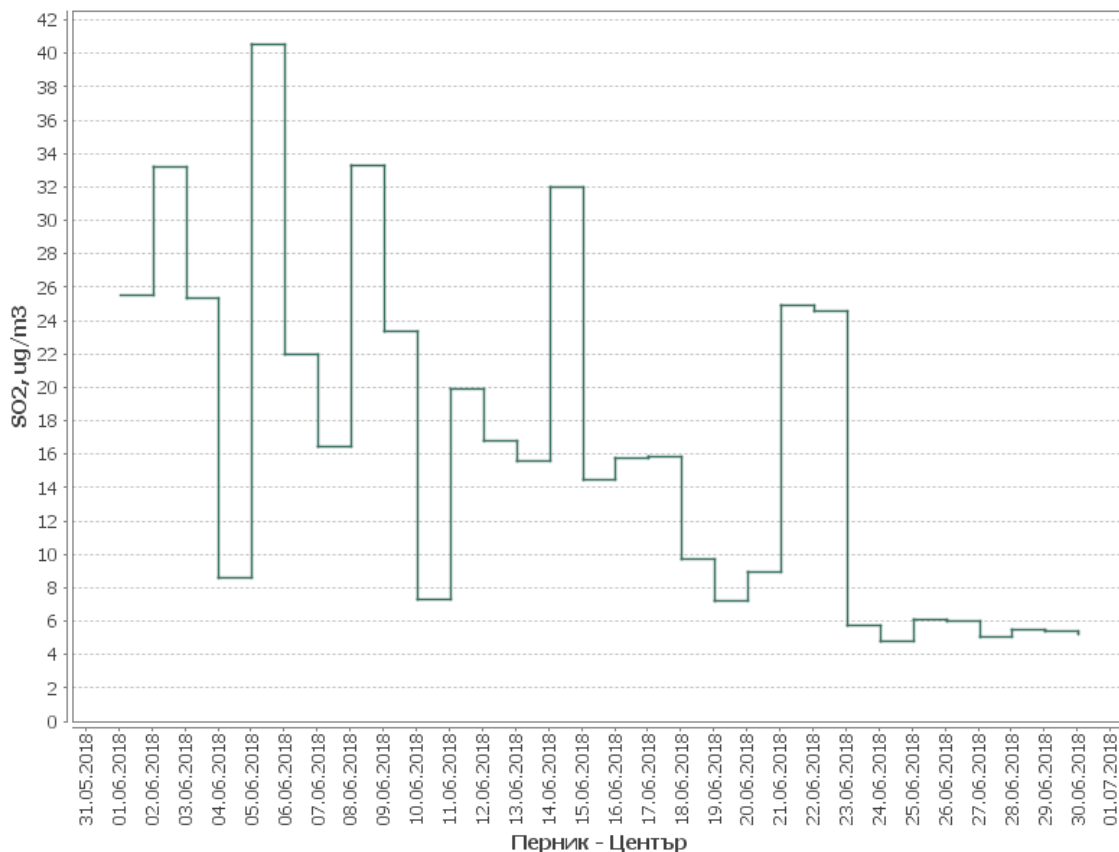

Месечни денонощни стойности:

