



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015


2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

**Данни качеството на въздуха за периода:
01.07.2018г.-31.07.2018г.
Станция Перник-Център
Показател-Финни прахови частици**

Данни за справка:

Период: 01.07.2018 - 31.07.2018
Станция: Перник - Център
Показател: Финни прахови частици < 10um (PM10)
Мерна единица: ug/m³
Брой валидни СД данни: 23
% регистрирани СД данни: 74.2 %
Максимална СД концентрация: 31.91
ПС за СДН: 50.0
Брой превишения на ПС за СДН:
ГОП: 35.0
Брой превишения на ГОП:
ДОП: 25.0
Брой превишения на ДОП: 5

Средно денонощни стойности за периода:

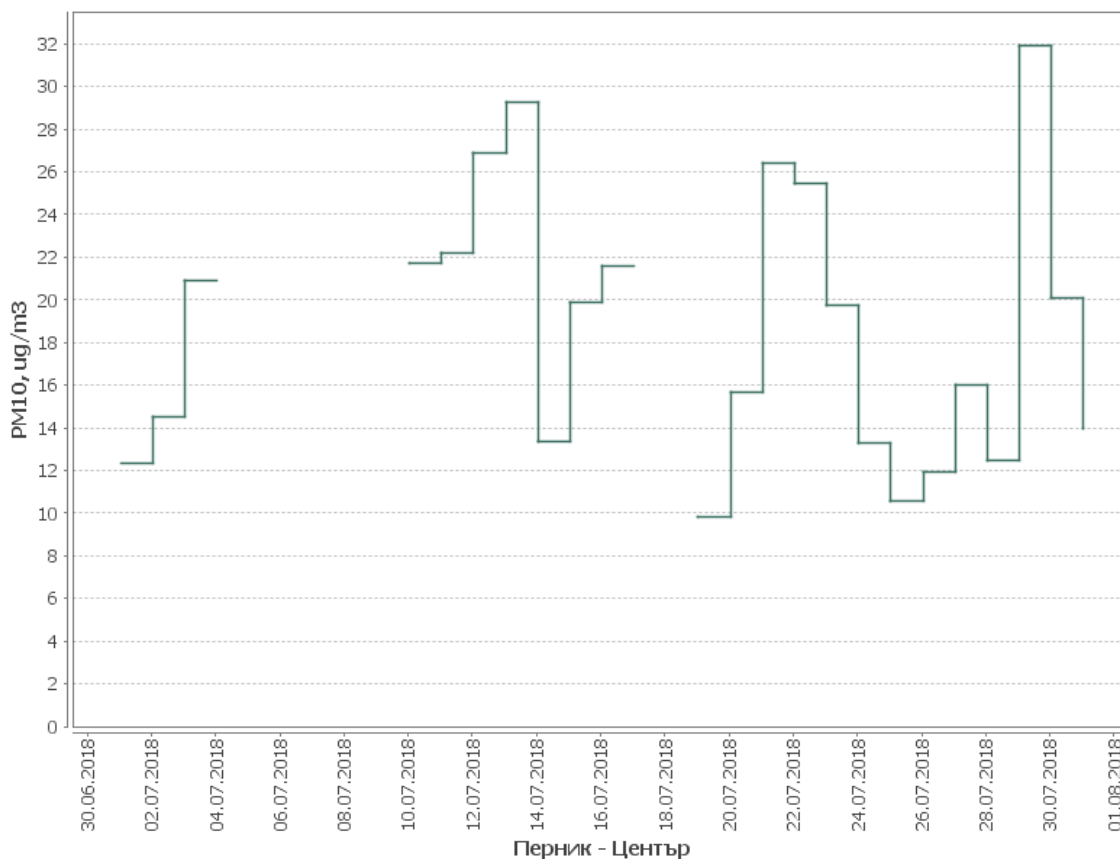

Месечни денонощни стойности:

