



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

**Данни качеството на въздуха за периода:
01.08.2018г. до 19.08.2018г.
Станция Перник-Център
Показател-Серен диоксид**

Данни за справката:

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018

Станция: Перник - Център

Показател: Серен диоксид (SO₂)

Мерна единица: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Брой валидни СД данни: 18

% регистрирани СД данни: 90.0 %

Максимална СД концентрация: 79.66

ПС за СДН: 125.0

Брой превъзшения на ПС за СДН:


ГОП: 75.0

Брой превъзшения на ГОП: 1

ДОП: 50.0

Брой превъзшения на ДОП: 1

Средно денонощни стойности за периода:

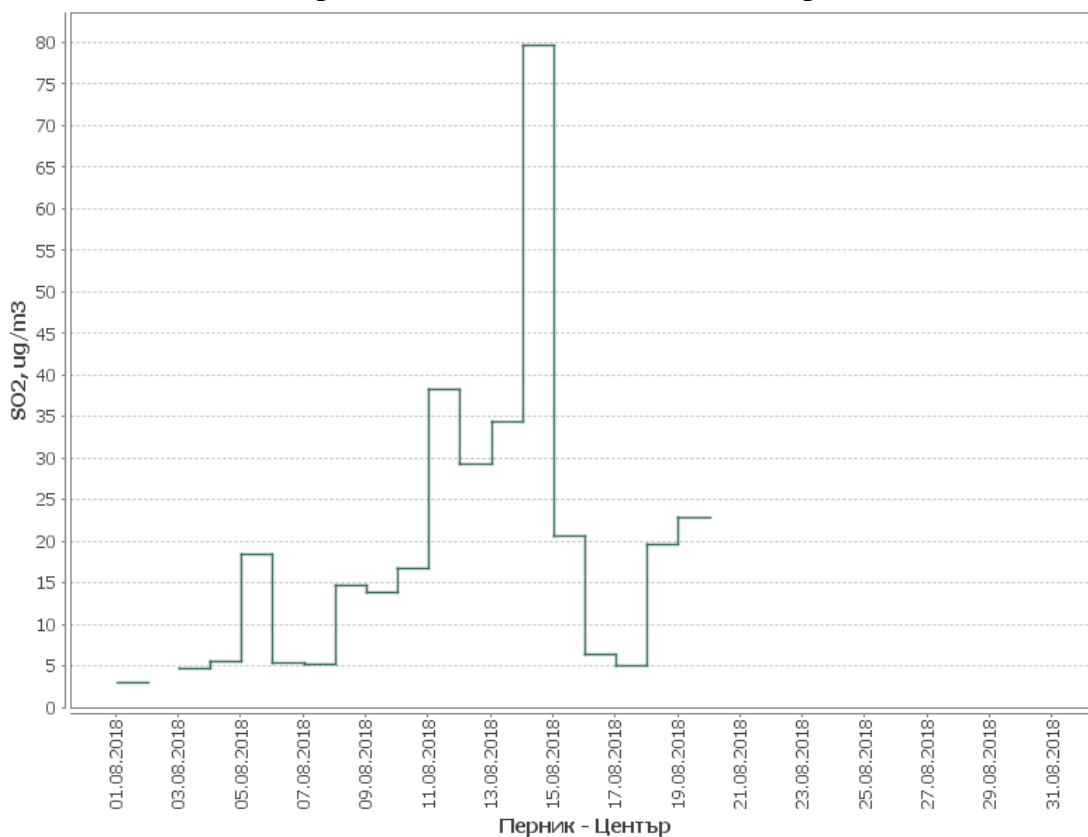

Месечни денонощни стойности:

