



# О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;  
тел: 076 /602933; факс 076/603890; [www.pernik.bg](http://www.pernik.bg)

**Данни качеството на въздуха за периода:  
01.09.2018г. до 24.09.2018г.  
Станция Перник-Център  
Показател- Фини прахови частици**

**Данни за справката:**

Период: 01.09.2018 - 30.09.2018

Станция: Перник - Център

Показател: Фини прахови частици < 10µm (PM10)

Мерна единица: µg/m<sup>3</sup>

Брой валидни СД данни: 24

% регистрирани СД данни: 96.0 %

Максимална СД концентрация: 44.96

ПС за СДН: 50.0

Брой превъзхождения на ПС за СДН:


ГОП: 35.0

Брой превъзхождения на ГОП: 3

ДОП: 25.0

Брой превъзхождения на ДОП: 16

**Средно денонощни стойности за периода:**

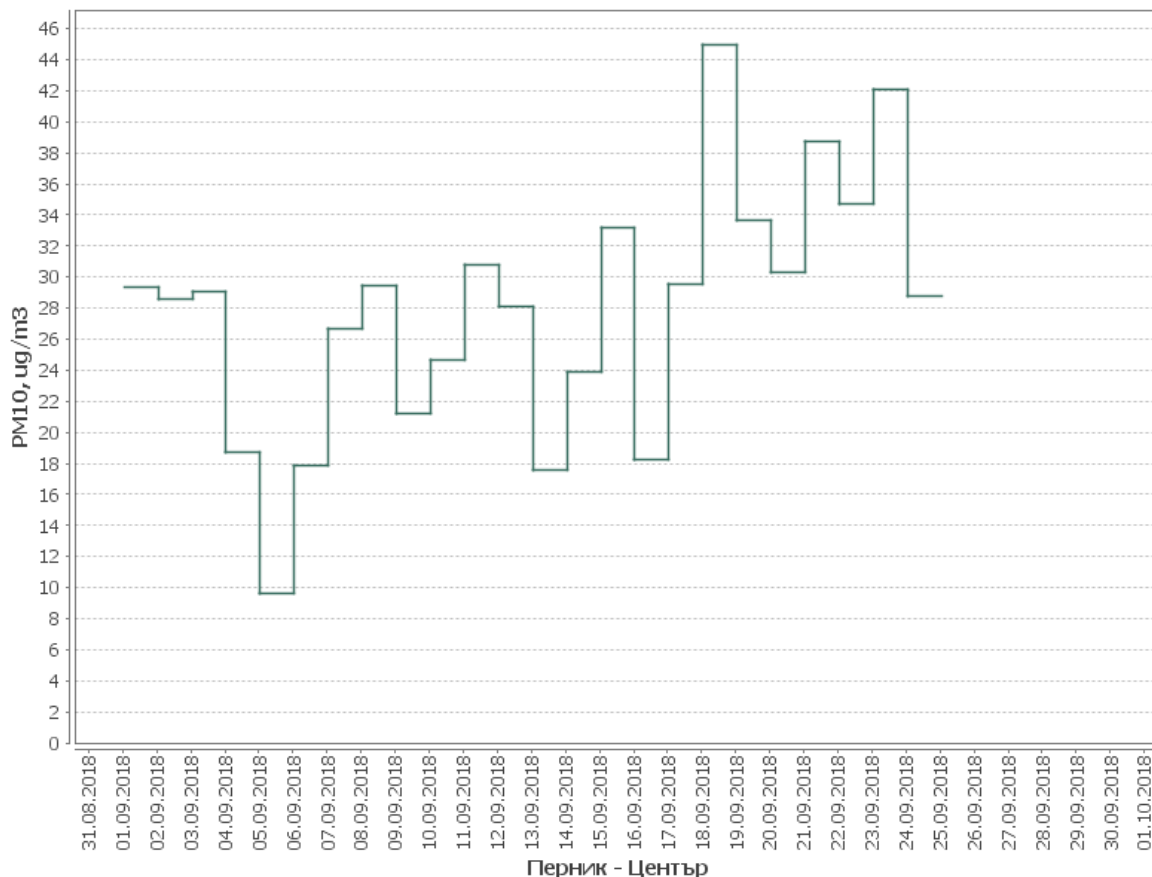

### Месечни денонощни стойности:

