



# О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;  
тел: 076 /602933; факс 076/603890; [www.pernik.bg](http://www.pernik.bg)

**Данни качеството на въздуха за периода:  
01.09.2018г. до 30.09.2018г.  
Станция Перник-Център  
Показател-Серен диоксид**

**Данни за справката:**

Период: 01.09.2018 - 30.09.2018

Станция: Перник - Център

Показател: Серен диоксид (SO<sub>2</sub>)

Мерна единица:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Брой валидни СД данни: 28

% регистрирани СД данни: 93.3 %

Максимална СД концентрация: 71.44

ПС за СДН: 125.0

Брой превъзможия на ПС за СДН:


ГОП: 75.0

Брой превъзможия на ГОП:

ДОП: 50.0

Брой превъзможия на ДОП: 1

**Средно денонощни стойности за периода:**

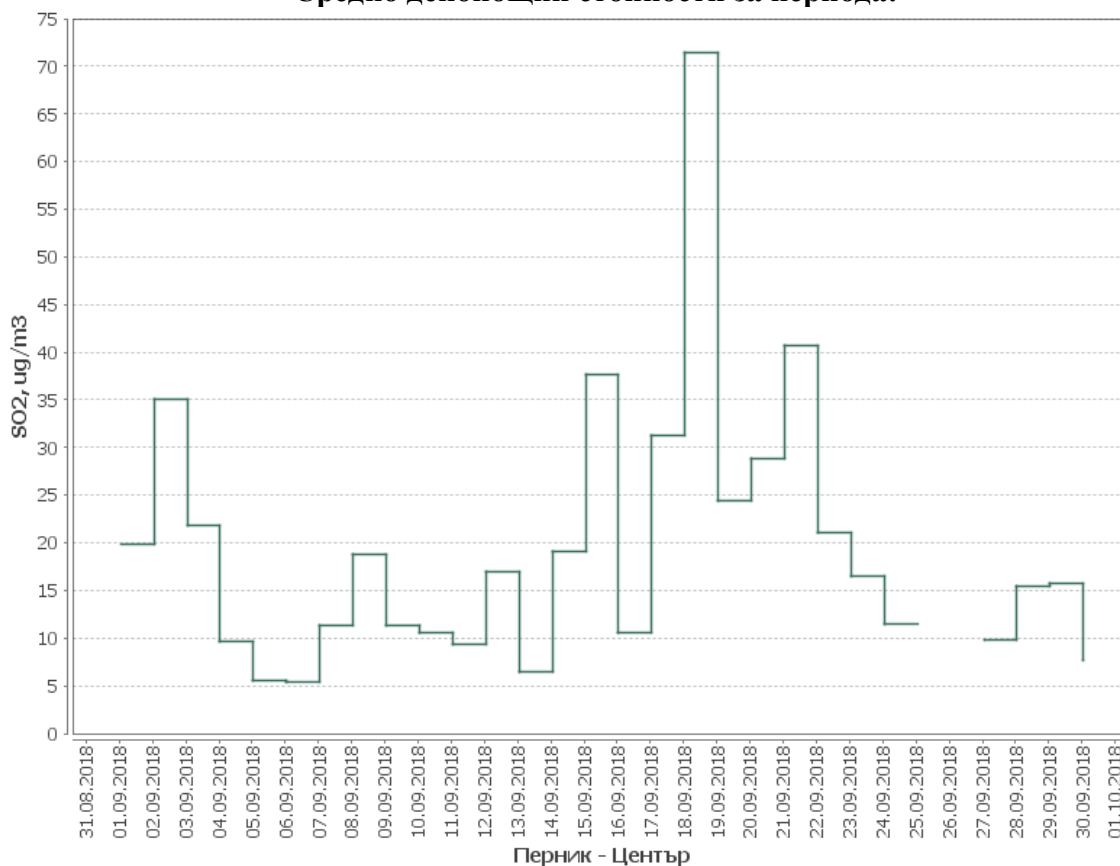

### Месечни денонощни стойности:

