



# О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015


2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;  
тел: 076 /602933; факс 076/603890; [www.pernik.bg](http://www.pernik.bg)

**Данни качеството на въздуха за периода:  
01.11.2018г. до 30.11.2018г.  
Станция Перник-Център  
Показател-Серен диоксид**

**Данни за справката:**

Период: 01.11.2018 - 30.11.2018  
Станция: Перник - Център  
Показател: Серен диоксид (SO<sub>2</sub>)  
Мерна единица: ug/m<sup>3</sup>  
Брой валидни СД данни: 30  
% регистрирани СД данни: 100.0 %  
Максимална СД концентрация: 66.45  
ПС за СДН: 125.0  
Брой превишения на ПС за СДН:  
ГОП: 75.0  
Брой превишения на ГОП:  
ДОП: 50.0  
Брой превишения на ДОП: 1

**Средно денонощни стойности за периода:**

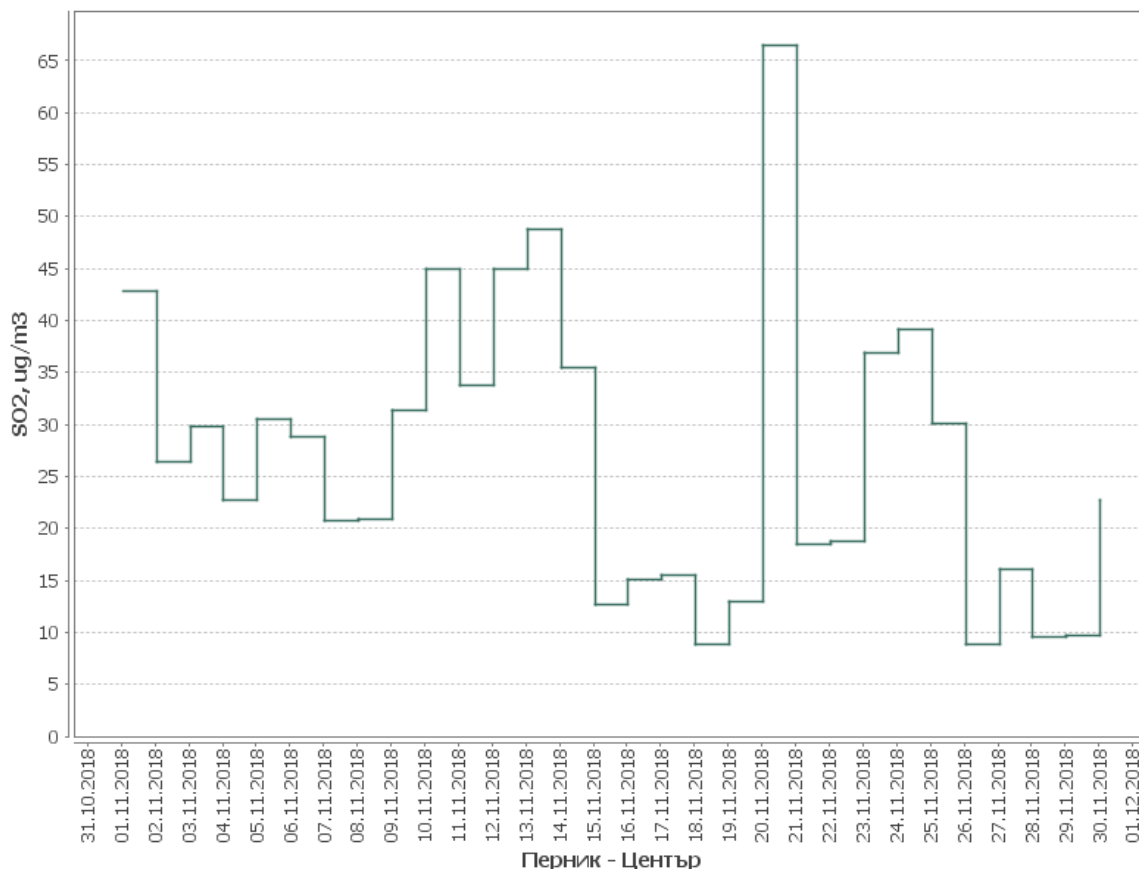

### Месечни денонощни стойности:

