



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

**Данни качеството на въздуха за периода:
01.12.2018г. до 31.12.2018г.
Станция Перник-Център
Показател- Фини прахови частици**


Данни за справка:

Период: 01.12.2018 - 31.12.2018
Станция: Перник - Център
Показател: Фини прахови частици < 10um (PM10)
Мерна единица: ug/m³
Брой валидни СД данни: 28
% регистрирани СД данни: 90.3 %
Максимална СД концентрация: 170.16
ПС за СДН: 50.0
Брой превишения на ПС за СДН: 12
ГОП: 35.0
Брой превишения на ГОП: 17
ДОП: 25.0
Брой превишения на ДОП: 23

Превишения на ПС за СДН:

Дата	Измерена стойност	Пъти превишение
01.12.2018	88.50	1.8
02.12.2018	135.67	2.7
03.12.2018	107.62	2.2
04.12.2018	170.16	3.4
07.12.2018	92.05	1.8
08.12.2018	78.10	1.6
20.12.2018	67.49	1.3
21.12.2018	84.68	1.7
22.12.2018	86.37	1.7
23.12.2018	116.58	2.3
30.12.2018	58.05	1.2
31.12.2018	51.30	1.0

Средно денонощни стойности за периода:

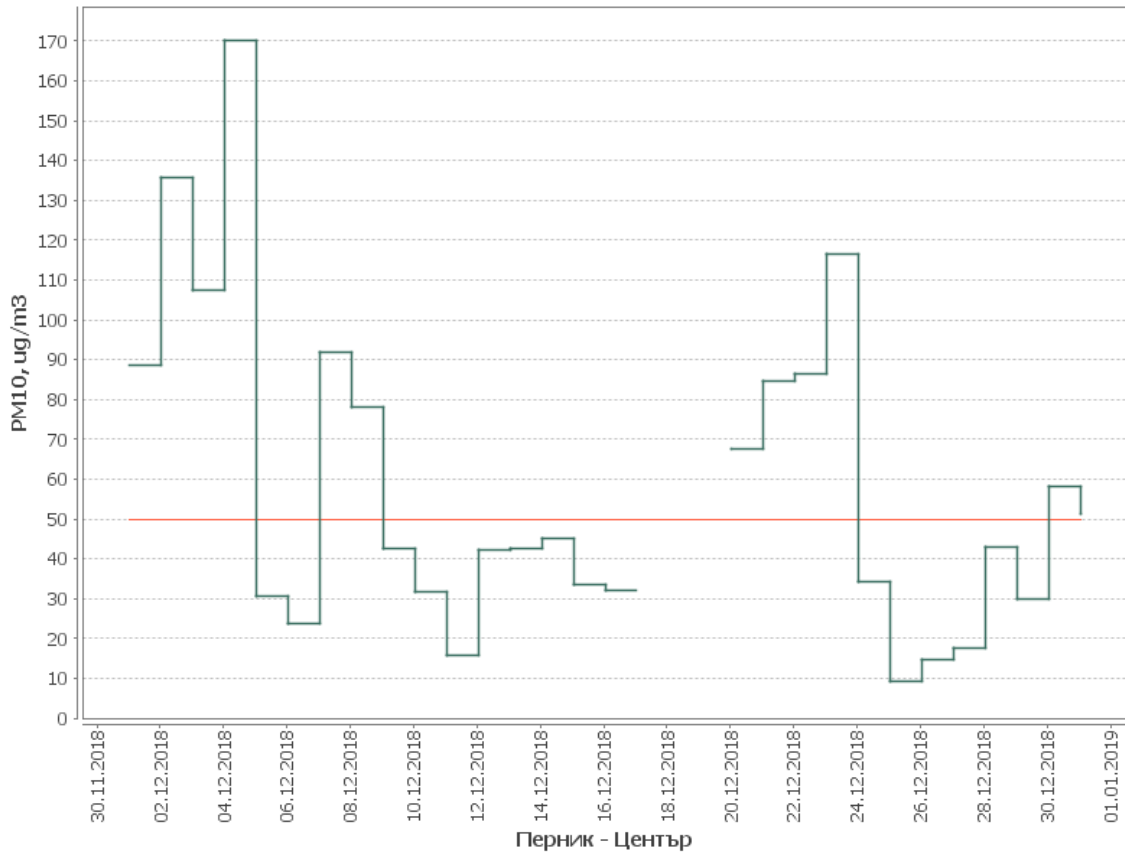

Месечни денонощни стойности:

