



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

**Данни качеството на въздуха за периода:
01.12.2018г. до 31.12.2018г.
Станция Перник-Център
Показател-Серен диоксид**


Данни за справката:

Период: 01.12.2018 - 31.12.2018
Станция: Перник - Център
Показател: Серен диоксид (SO₂)
Мерна единица: ug/m³
Брой валидни СД данни: 28
% регистрирани СД данни: 90.3 %
Максимална СД концентрация: 155.57
ПС за СДН: 125.0
Брой превишения на ПС за СДН: 1
ГОП: 75.0
Брой превишения на ГОП: 8
ДОП: 50.0
Брой превишения на ДОП: 12

Превишения на ПС за СДН:

Дата	Измерена стойност	Пъти превишение
02.12.2018	155.57	1.2

Средно денонощни стойности за периода

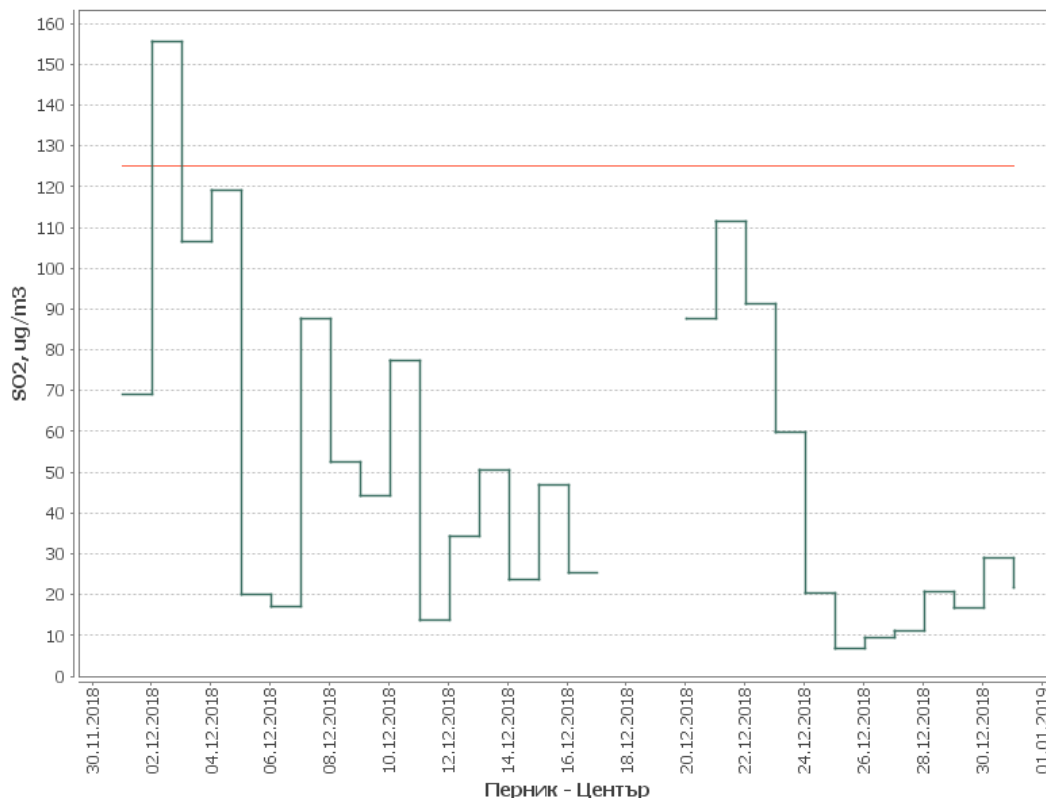

Месечни денонощни стойности:

