



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015


2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

**Данни качеството на въздуха за периода:
01.01.2019г. до 07.01.2019г.
Станция Перник-Център
Показател- Фини прахови частици**

Данни за справката:

Период: 01.01.2019 - 31.01.2019
Станция: Перник - Център
Показател: Фини прахови частици < 10um (PM10)
Мерна единица: ug/m³
Брой валидни СД данни: 7
% регистрирани СД данни: 87.5 %
Максимална СД концентрация: 48.96
ПС за СДН: 50.0
Брой превишения на ПС за СДН:
ГОП: 35.0
Брой превишения на ГОП: 2
ДОП: 25.0
Брой превишения на ДОП: 2

Средно денонощни стойности за периода:

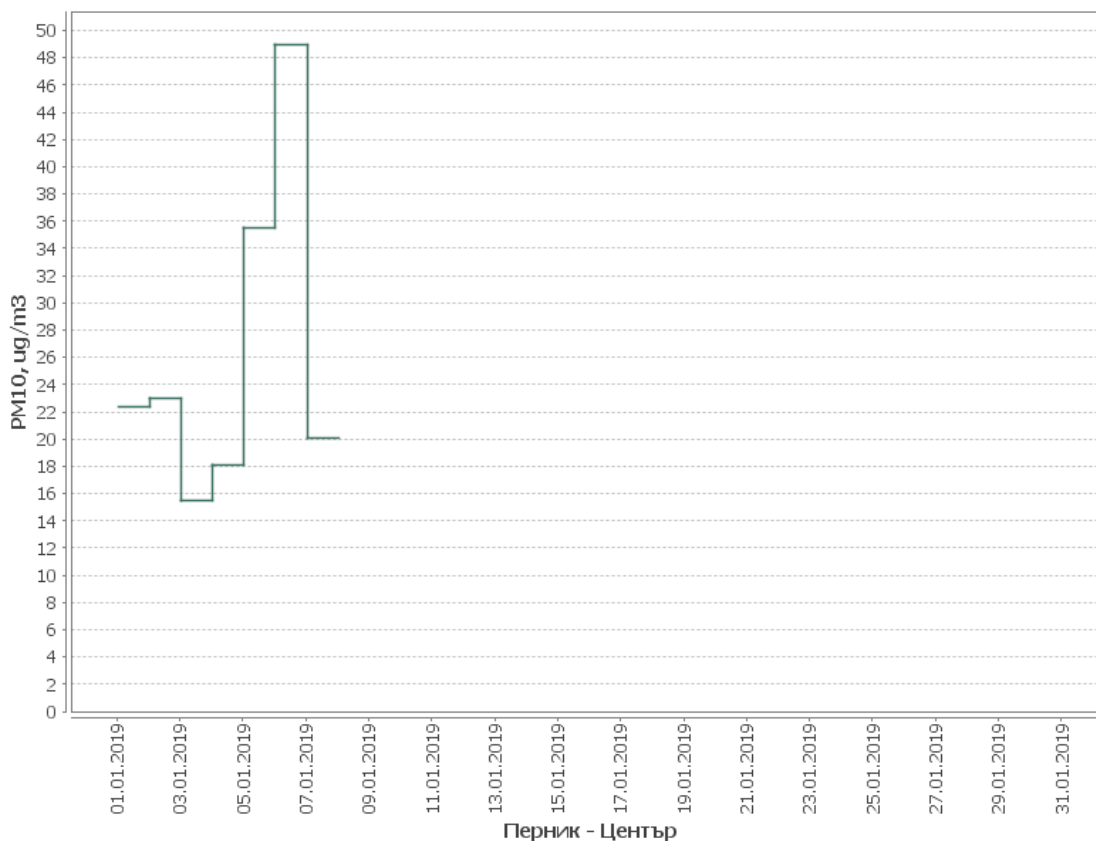

Месечни денонощни стойности:

