



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

**Данни качеството на въздуха за периода:
01.01.2019г. до 31.01.2019г.
Станция Перник-Център
Показател- Фини прахови частици**


Данни за справка:

Период: 01.01.2019 - 31.01.2019
Станция: Перник - Център
Показател: Фини прахови частици < 10um (PM10)
Мерна единица: ug/m3
Брой валидни СД данни: 31
% регистрирани СД данни: 100.0 %
Максимална СД концентрация: 118.83
ПС за СДН: 50.0
Брой превишения на ПС за СДН: 7
ГОП: 35.0
Брой превишения на ГОП: 17
ДОП: 25.0
Брой превишения на ДОП: 20

Превишения на ПС за СДН:

Дата	Измерена стойност	Пъти превишение
13.01.2019	71.99	1.4
14.01.2019	60.77	1.2
16.01.2019	64.27	1.3
17.01.2019	100.36	2.0
18.01.2019	115.72	2.3
19.01.2019	118.83	2.4
20.01.2019	107.76	2.2

Средно денонощни стойности за периода:

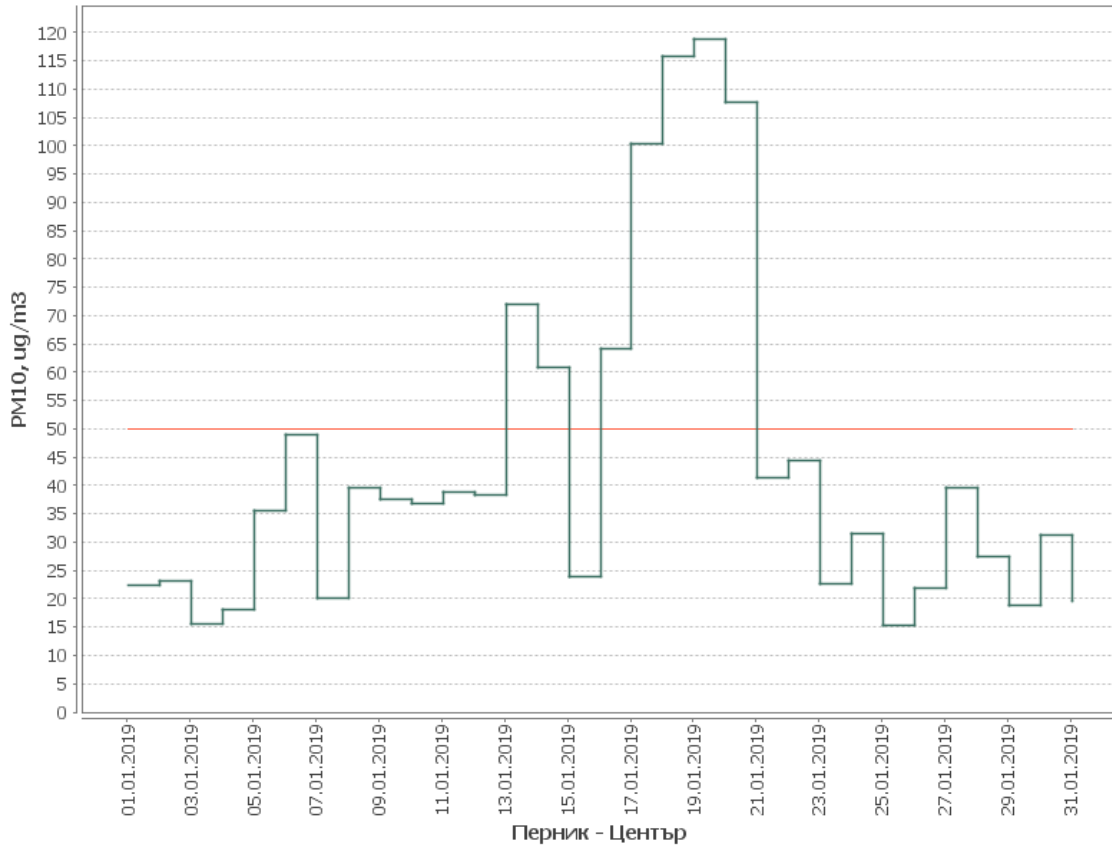

Месечни денонощни стойности:

