



# О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;  
тел: 076 /602933; факс 076/603890; [www.pernik.bg](http://www.pernik.bg)

## Данни качеството на въздуха за периода:

01.01.2019г. до 31.01.2019г.

Станция Перник-Център

Показател- Серен диоксид

### Данни за справка:

Период: 01.01.2019 - 31.01.2019

Станция: Перник - Център

Показател: Серен диоксид (SO<sub>2</sub>)

Мерна единица: ug/m<sup>3</sup>

Брой валидни СД данни: 31

% регистрирани СД данни: 100.0 %

Максимална СД концентрация: 103.01

ПС за СДН: 125.0

Брой превишения на ПС за СДН:


ГОП: 75.0

Брой превишения на ГОП: 4

ДОП: 50.0

Брой превишения на ДОП: 7

## Средно денонощни стойности за периода:

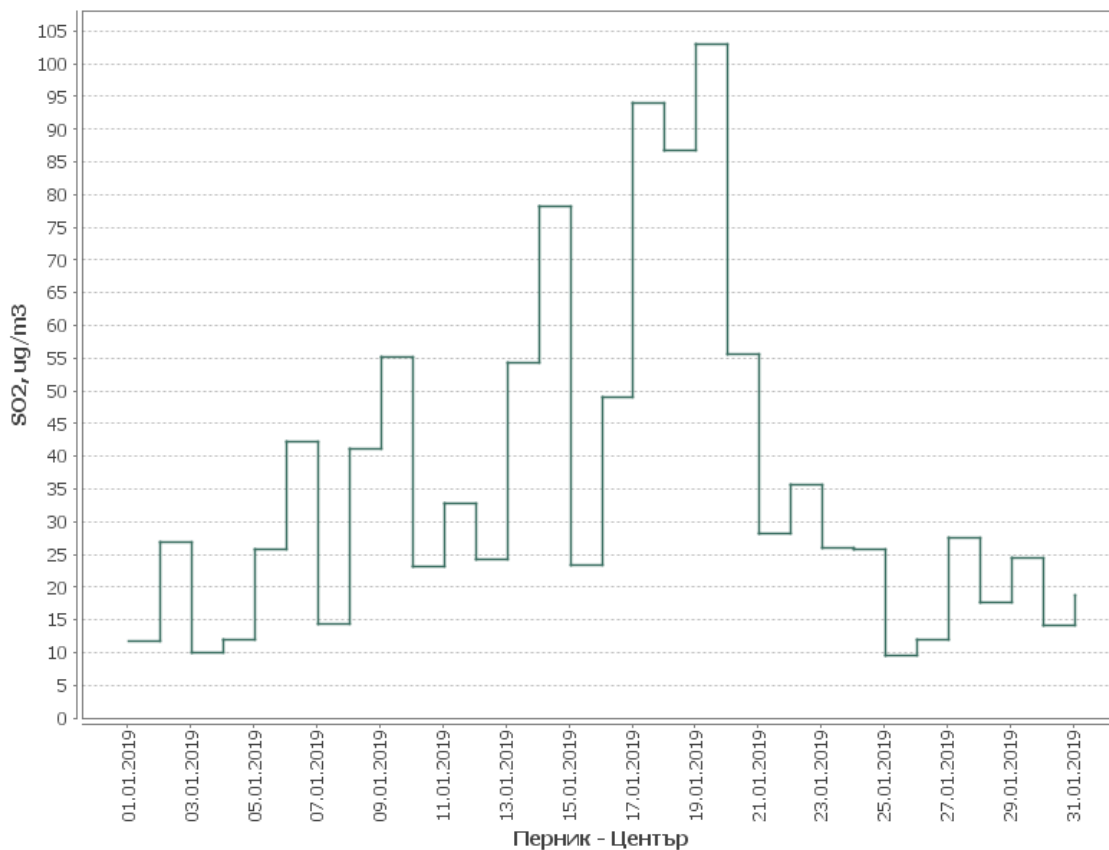

### Месечни денонощни стойности:

